



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w NOWYM DWORZE  
GDAŃSKIM**

Nowy Dwór Gdański, dnia 26.06.2020r.

SE.HK.30.4421.131. **1797** .JS.2020

**Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 1 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r., poz. 1437 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań nr 45/52/20 z dnia 18.06.2020r., nr 338/521/20 z dnia 19.06.2020r., 44/52/20 z dnia 18.06.2020r., nr 337/521/20 z dnia 19.06.2020r., nr AR-20ST-060544-01 z dnia 01.06.2020r., nr AR-20-ST-060543-01 z dnia 01.06.2020r., nr AR-20-ST-066150-01 z dnia 14.06.2020r., nr AR-20-ST-066149-01 z dnia 14.06.2020r. próbek pobranych w ramach kontroli wewnętrznej **z urządzeń wodnych służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i instalacji wodociągowych dostarczających wodę z ujęć podziemnych zasilających obszar gm. Krynicy Morskiej.**

w szczególności:

- analiza nr 45 i 338 z dnia 16.06.2020r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Urzędzie Miasta w Krynicy Morskiej przy ul. Górników 15,
- analiza nr 44 i 337 z dnia 16.06.2020r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Ośrodku Wypoczynkowym Luxus w Krynicy Morskiej przy ul. Żołnierzy 8,
- analiza nr 720-2020-00100922 z dnia 27.05.2020r. próbki pobranej ze Stacji Uzdatniania Wody w OSW Koszarka w Przebrnie przy ul. Drogowców 1,
- analiza nr 720-2020-00100921 z dnia 27.05.2020r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w OSW Koszarka w Przebrnie przy ul. Drogowców 1,
- analiza nr 720-2020-00100929 z dnia 27.05.2020r. próbki pobranej ze Stacji Uzdatniania Wody w OSW Koszarka w Przebrnie przy ul. Drogowców 1,
- analiza nr 720-2020-00100923 z dnia 27.05.2020r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w OSW Koszarka w Przebrnie przy ul. Drogowców 1

dokonał oceny pobranych próbek i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

**stwierdza:**

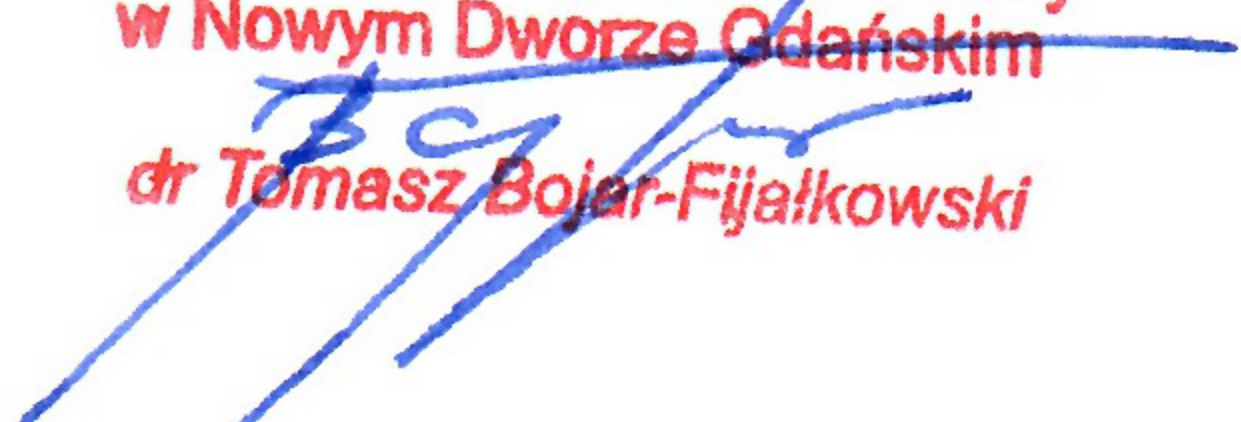
**przydatność wody do spożycia z w/w urządzeń i instalacji wodociągowych.**

Po przeprowadzeniu analizy ww. sprawozdań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim stwierdza, że woda z Wodociągu Publicznego w Krynicy Morskiej w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Zgodnie z §21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie



jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) właściwy państwowy inspektor sanitarny informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o jakości wody na nadzorowanym obszarze.

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Nowym Dworze Gdańskim  
  
dr Tomasz Bojar-Fijałkowski

**Otrzymują:**

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: [pwikkrynica@gmail.com](mailto:pwikkrynica@gmail.com)
2. Urząd Miasta Krynica Morska: [um@krynica.morska.pl](mailto:um@krynica.morska.pl)
3. HK a/a